


























DRAWING LIST FOR AIR CONDITION SYSTEM & CENTRAL PIPELINE SYSTEM



DWG.NO.	DESCRIPTION	REMARK
ME-01	สัญลักษณ์งานระบบปรับอากาศ	
ME-02	แปลนงานระบบปรับอากาศชั้นที่ 1,2	
ME-03	แปลนงานระบบปรับอากาศชั้นที่ 3,4	
ME-04	แปลนงานระบบปรับอากาศชั้นหลังคา	
ME-05	รายละเอียดการติดตั้งงานระบบปรับอากาศ 1	
ME-06	รายละเอียดการติดตั้งงานระบบปรับอากาศ 2	
ME-07	รายละเอียดการติดตั้งงานระบบปรับอากาศ 3	





VENTILATION SCHEDULE

SYMBOLS	DESCRIPTION	
 EX-1	VENTILATION SIROCCO BLADE CEILING MOUNT TYPE WITH SPIRAL DUCT CAP.> 50 CFM Dia.4" ON-OFF BY SWITCH	EXTERNAL STATIC 0.25 in.Wg.
 EX-2	VENTILATION SIROCCO BLADE CEILING MOUNT TYPE WITH SPIRAL DUCT CAP.> 80 CFM Dia.6" ON-OFF BY SWITCH	EXTERNAL STATIC 0.25 in.Wg.
 EX-3	VENTILATION SIROCCO BLADE CEILING MOUNT TYPE WITH SPIRAL DUCT CAP.> 120 CFM Dia.8" ON-OFF BY SWITCH	EXTERNAL STATIC 0.25 in.Wg.
 EX-4	VENTILATION SIROCCO BLADE CEILING MOUNT TYPE WITH SPIRAL DUCT CAP.> 240 CFM Dia.10" ON-OFF BY SWITCH	EXTERNAL STATIC 0.25 in.Wg.
	បំពង់បង្ហាញការងារបំពង់បង្ហាញ CENTRIFUGAL FAN	
EXE-2 	បំពង់បង្ហាញការងារបំពង់បង្ហាញ AXIAL FAN 350 CFM. ៣៣៧៧៧៧	
EXE-3 	បំពង់បង្ហាញការងារបំពង់បង្ហាញ AXIAL FAN 450 CFM. ៣៣៧៧៧៧	

SYMBOLS	DESCRIPTION
CDU 	เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดเป่าออกข้าง
ACU 	เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ ชนิดเป่าขึ้นด้านบน
FCU 	เครื่องเป่าลมเย็นแบบติดตั้ง
FCU 	เครื่องเป่าลมเย็นแบบแขวนได้
FCU 	เครื่องเป่าลมเย็นชนิดฝังฝ้าเพดาน(CASSETTE TYPE)
AHU 	เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดซ่อนในฝ้าเพดาน ต่อท่อลม
AHU 	เครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ชนิดตั้งพื้น ต่อท่อลม
	เครื่องฟอกอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน CAPACITY 500 CFM.
	เครื่องฟอกอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน CAPACITY 1000 CFM.
	แนวท่อน้ำยา
	ท่อลม กว้าง x หนา
SAG. 	หน้ากากจ่ายลมเย็น
RAG. 	หน้ากากจ่ายลมกลับ
TS 	ROOM THERMOSTAT W/ON-OFF SWITCH & FAN SPEED
T 	เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้อง (ROOM THERMOSTAT)
R 	รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องปรับอากาศ
	CIRCUIT BREAKER ไขว่ล่องกันน้ำ
SA 	ลิฟท์เปิด-ปิดและปรับความเร็วของเครื่องฟอกอากาศ
	ลิฟท์ติดตั้งระบายอากาศ


[illegible]

[illegible]

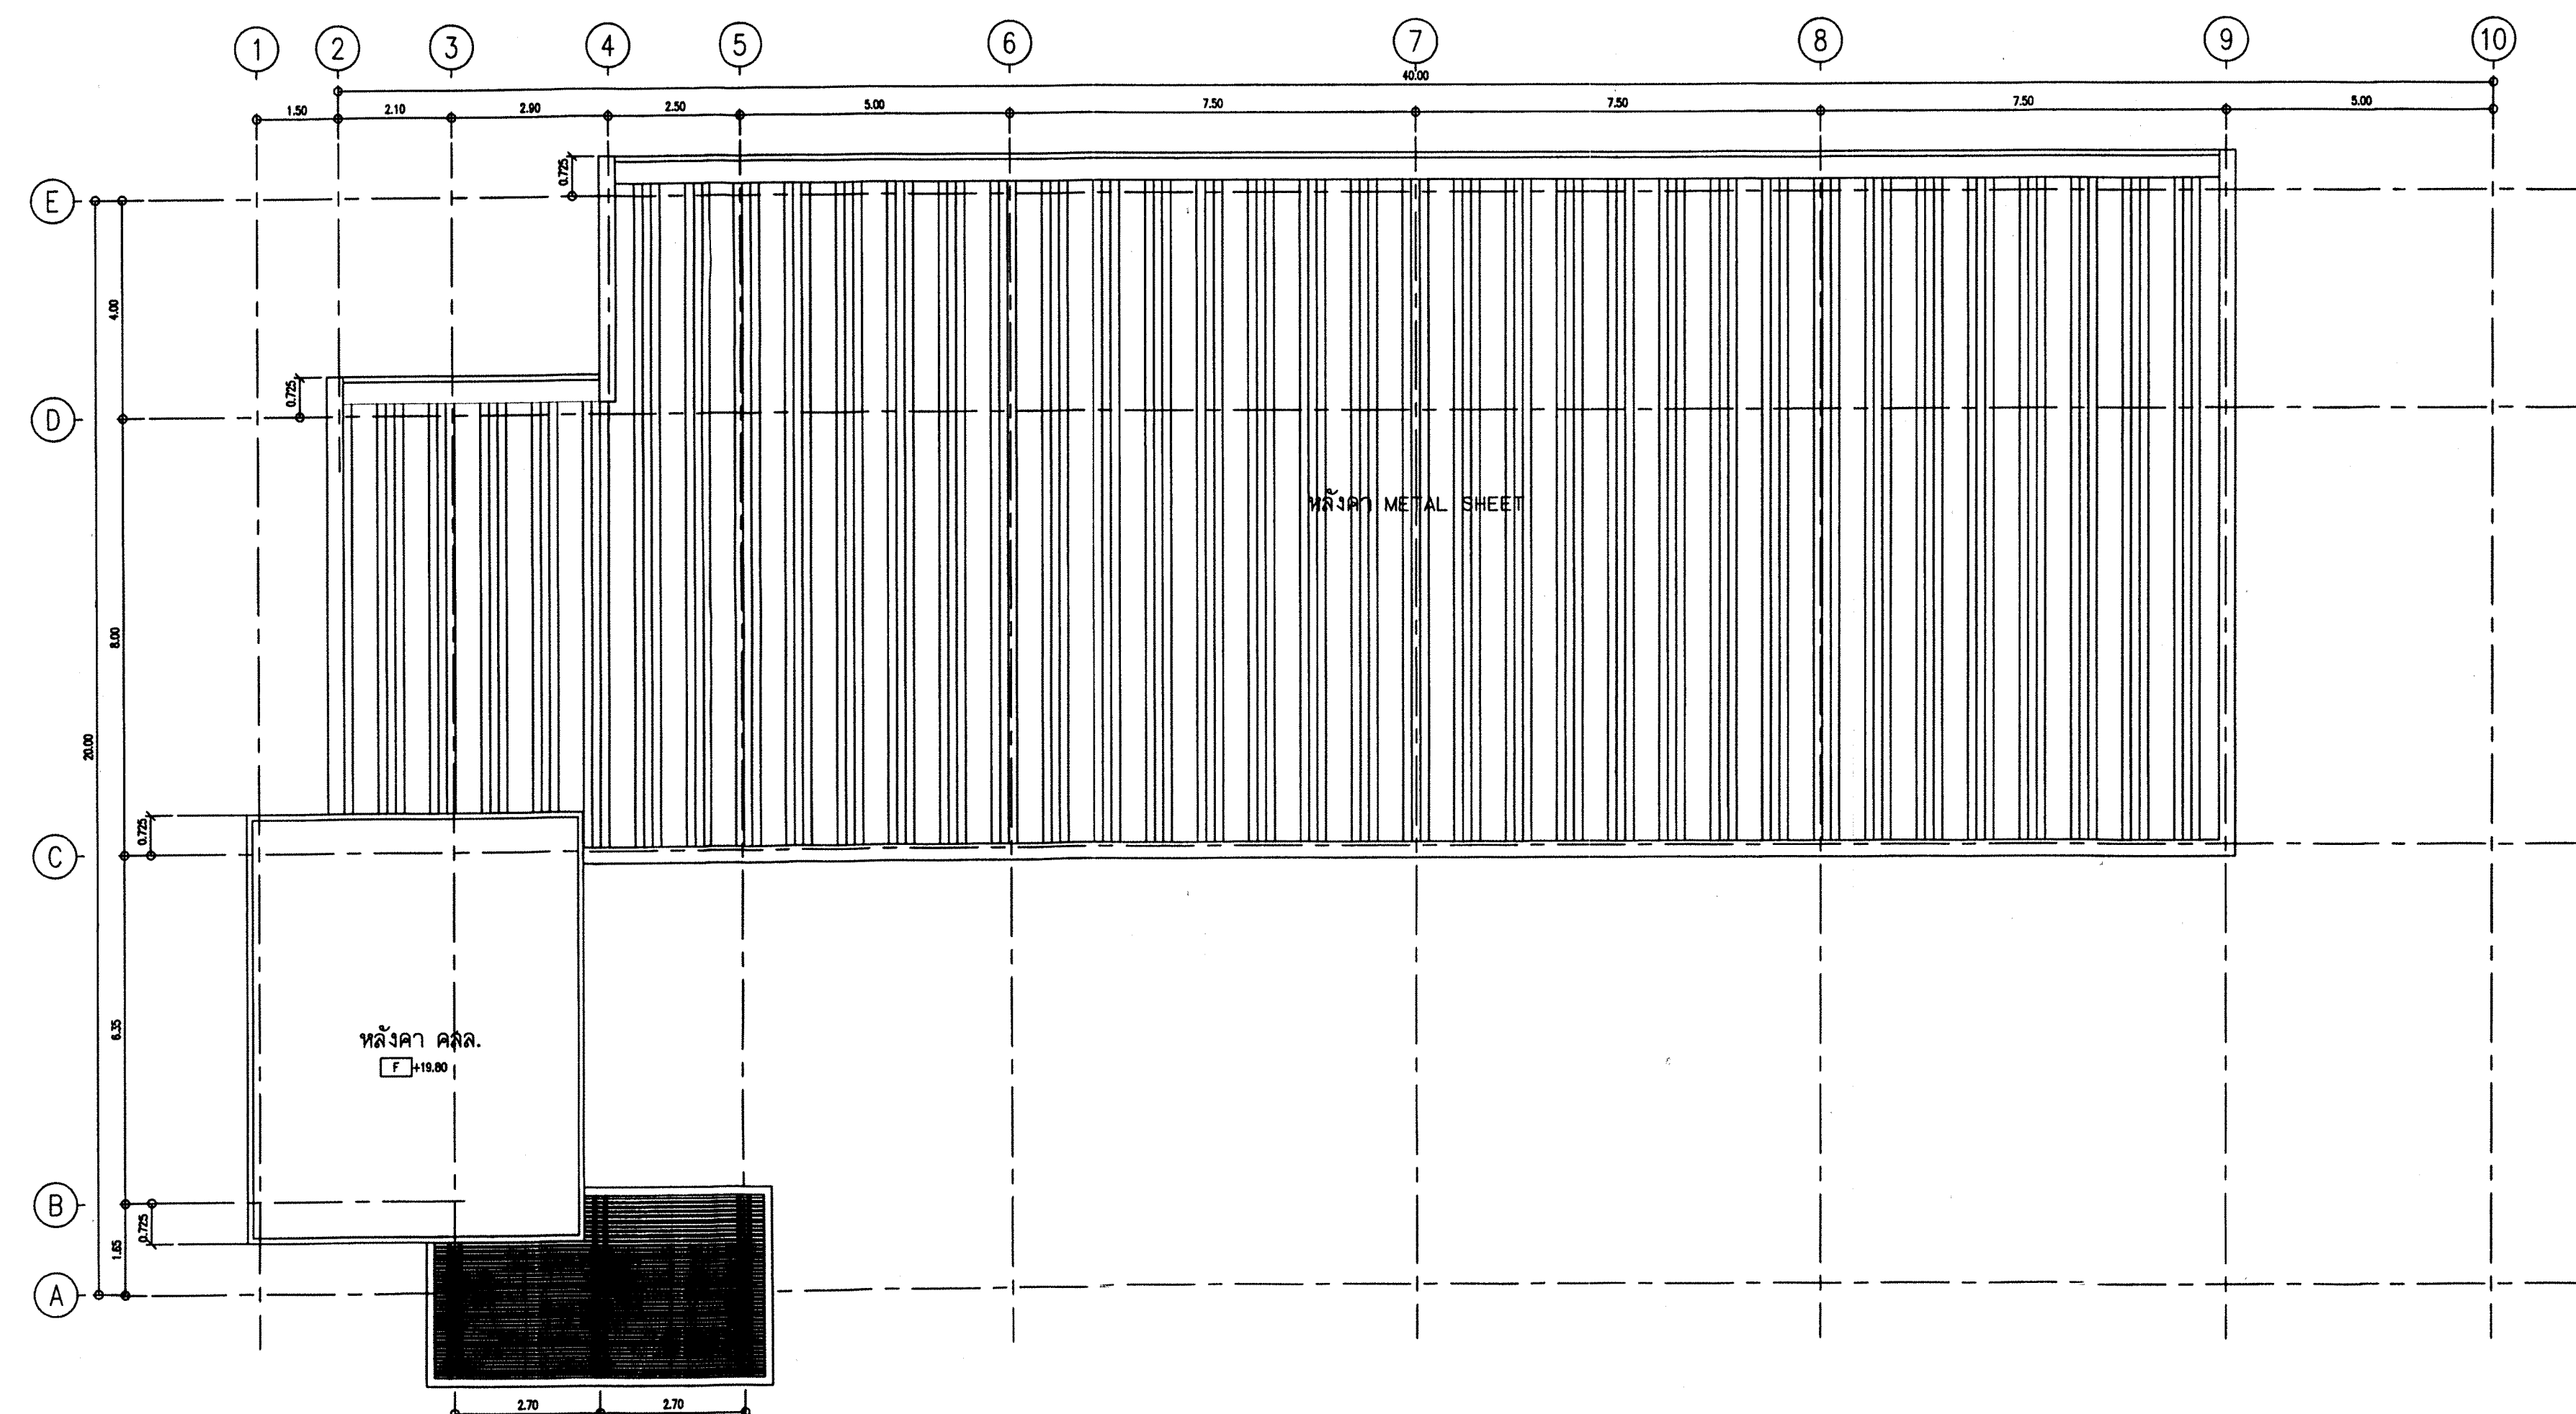


 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กองแบบแปลน	
1. ผู้เขียนแบบ 2. วิศวกร 3. สถาปนิก 4. วิศวกร 5. วิศวกร 6. วิศวกร 7. วิศวกร 8. วิศวกร 9. วิศวกร 10. วิศวกร 11. วิศวกร 12. วิศวกร 13. วิศวกร 14. วิศวกร 15. วิศวกร 16. วิศวกร 17. วิศวกร 18. วิศวกร 19. วิศวกร 20. วิศวกร	1. วิศวกร 2. วิศวกร 3. วิศวกร 4. วิศวกร 5. วิศวกร 6. วิศวกร 7. วิศวกร 8. วิศวกร 9. วิศวกร 10. วิศวกร 11. วิศวกร 12. วิศวกร 13. วิศวกร 14. วิศวกร 15. วิศวกร 16. วิศวกร 17. วิศวกร 18. วิศวกร 19. วิศวกร 20. วิศวกร
แบบแปลน อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร	
แบบแปลน แปลนงานระบบปรับอากาศชั้นหลังคา	
แบบแปลน 10628	วันที่ ME-04/7 จำนวน 62/65
แบบแปลน 10628	
แบบแปลน 10628	
แบบแปลน 10628	


MACHINE CONNECTION




Flexible Duct Connection




SPLITTER DAMPER

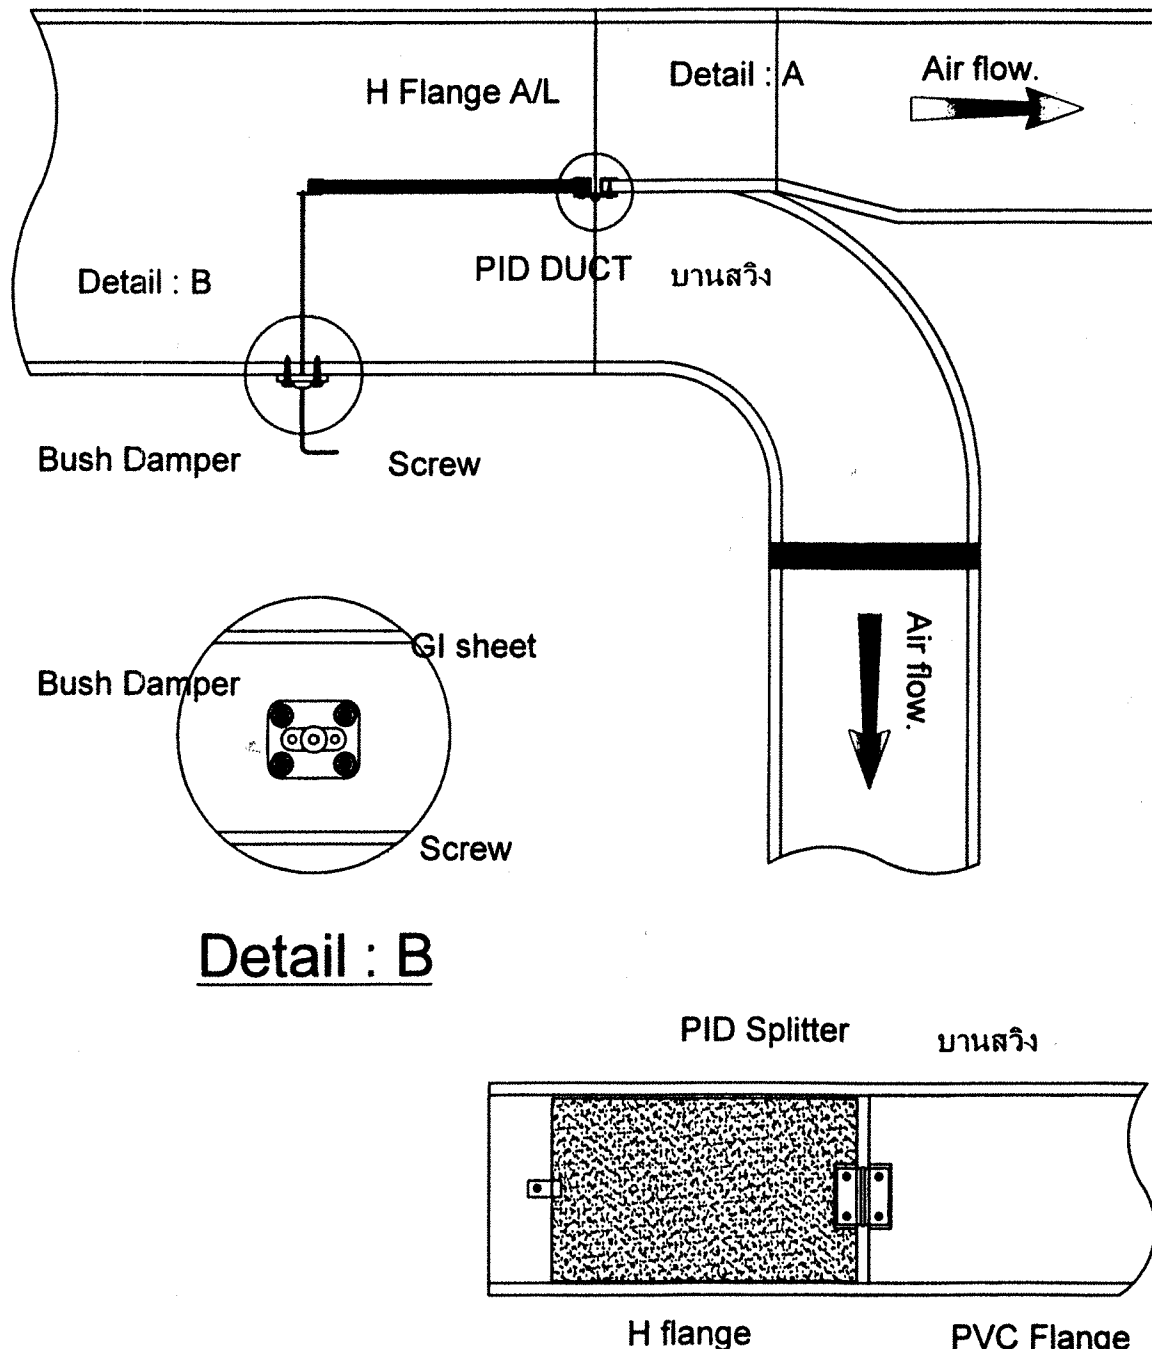


DUCT-TYPE CEILING MOUNTED FAN COIL UN




AHU CONNECTION



DUCT HANGER AND SUPPORTS



Branch Duct Connectio



SUPPLY AIR CEILING DIFFUSE

